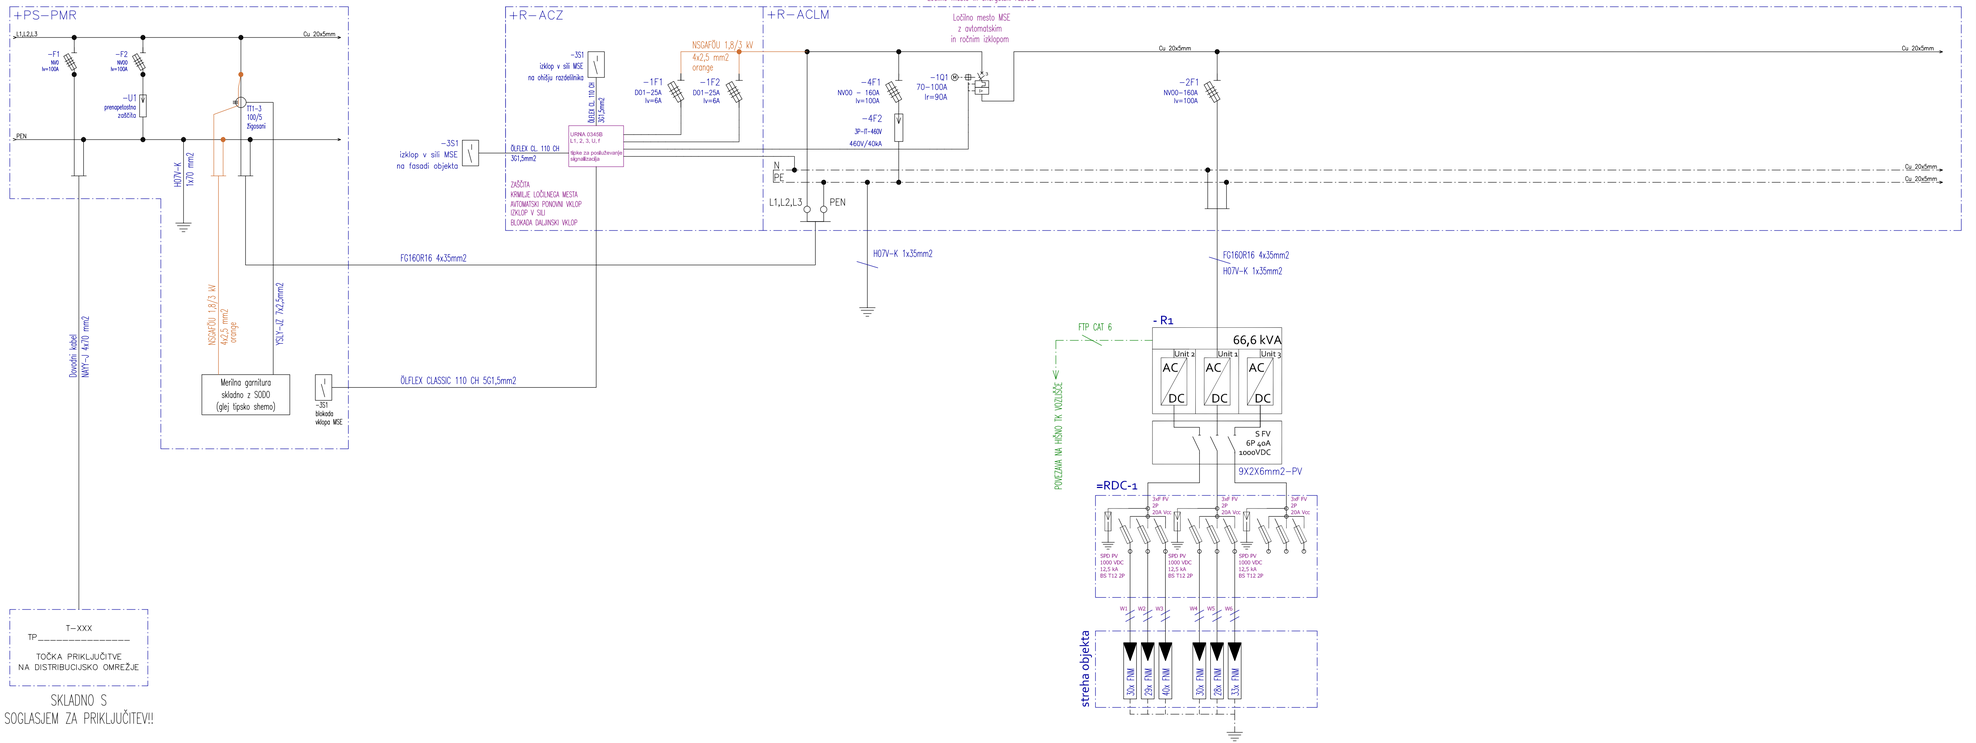

FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLSKO

Splošna tipska shema priključitve PS.3B - za skupnostno samooskrbo

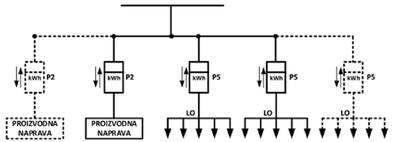

SPLOŠNI PODATKI:

Skupno število modulov: 190 kom
Tip modula: TRINA SOLAR ENERGY TSM-450NEG9R.28 - 450W

Skupno število razsmernikov: 1 kom
Tip razsmernika: SOLAR EDGE SE66,6K

Skupno število optimizatorjev moči: 96 kom
Tip optimizatorjev moči: SOLAR EDGE S1000

Skupna instalirana moč: 85.5 kWp

Končna moč: 66.6 kW

Nazivni tok 86.6A

Nazivni tok zaščite na priključnem mestu: In= 100A

ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE:

- lovilni vod in lovilne palice ter povezava na ozemljilo
- konstrukcija povezana z lovilnim vodom
- streha pločevina

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis	Referenčne risbe	Datum	Projektant

	Ime:	ID št.:	Podpis:
Vodja projektiranja	Matej PUHAN, dipl.ind.el.	PI E-2303	
Pooblaščeni projektant	Matej PUHAN, dipl.ind.el.	PI E-2303	
Projektant	Janko SMOLKOVIČ, ind.el.	NI E-1462	

ELTRIS inženiring

Investitor OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani		Vrsta projekta PZI	Vrsta načrta (mapa) 3	Datum izdelave Januar 2025
Objekt FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLSKO		Številka DN mp02-25-M	Številka načrta ES-M-25/02	Številka projekta ES-M-25/02
Naslov risbe PREGLEDNA ENOČRTNA ENERGETSKA SHEMA FE		Verzija risbe V1	Merilo -	Številka risbe P-1

ELTRIS, d. o. o. pridržuje pravico do avtorskih, lastniških in drugih pravic. Fizična ali pravna oseba, ki pridobi vpogled v dokumentacijo, ne sme dokumentacije niti njenih delov kopirati, razmnoževati, razširjati ali kakorkoli drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja ELTRIS, d. o. o.