



SOKPRO D.O.O.
GORIŠNICA 56
2272 GORIŠNICA

Ljubljana, 11. 06. 2025

Št. dopisa: VOK-351-2452/2025-004

Št. mnenja: MN-14/25V

Zadeva: Mnenje k prostorskemu aktu - dopolnjen osnutek za postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BR 01-Reaktorski center Podgorica - vodovod

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, elektronska pošta z dne 26.5.2025, vam posredujemo mnenje na dopolnjen osnutek za postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BR 01-Reaktorski center Podgorica.

Pripombe na vsebino osnutka tekstualnega dela odloka se v nadaljevanju nanašajo na 17. člen odloka (vodovodno omrežje). Predlagamo, da se posamezne točke tega člena odloka dopolni z navedenimi diktacijami:

Točka (1) Znotraj obravnavnega območja OPPN BR 01-Reaktorski center Podgorica se nahaja interno vodovodno omrežje.

Komentar: znotraj obravnavanega območja ni javnega vodovodnega omrežja.

Točka (10) ~~Upravljalce si pridržuje pravico priključevanja ostalih uporabnikov preko priključka in preureditev le tega. Upravljalce se zavezuje vzdrževati vodovodni priključek do razdalje 30 m, od mesta priključitve na javni vodovod.~~

Komentar: Predlagamo, da se točko (10) izbriše: pogoji priključevanja s soglasjem upravljavca javnega vodovoda so opredeljeni že v točki (9). Zaveze upravljavca vodovoda pa so že opredeljene v Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06, 90/7, 91/20 in 13/21), ki velja v občin Dol pri Ljubljani.

Točka (11) Interno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.

Komentar: znotraj obravnavanega območja ni javnega vodovodnega omrežja, obstaja le interno vodovodno omrežje, ki bo moralo zagotavljati ustrezno požarno varnost.

Pripombe na vsebino grafičnega dela odloka, načrt št. 5.4:

Vsi vodovodi v prikazanem načrtu so interni vodovodi. Interni vodovodi v načrtu Prikaza ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI niso jasno prikazani glede na prikazan tip črte v legendi. V legendi niso ločeno prikazani predvideni interni vodovodi, čeprav so ti prikazani v situaciji.



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

Poleg legende obstoječih komunalnih vodov je treba dodati legendo predvidenih komunalnih vodov. V legendah in prikazih je treba ustrezno označiti, z različnimi tipi črt, obstoječe in predvidene komunalne vode.


Predlagamo, da se osnutek odloka za pripravo OPPN za območje BR 01 - Reaktorski center Podgorica dopolni ob upoštevanju zgoraj navedenih pripomb.

Lep pozdrav.

Pripravil:
mag. Marko Gspan

Vodja službe za razvoj:
Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:
Andrej Banko

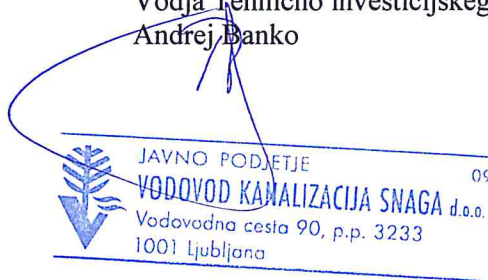

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja